


<岐阜県>


- ✓ PAZ該当なし
- ✓ 美浜発電所のUPZに含まれる揖斐川町の住民47人が屋内退避を実施



美浜3号機

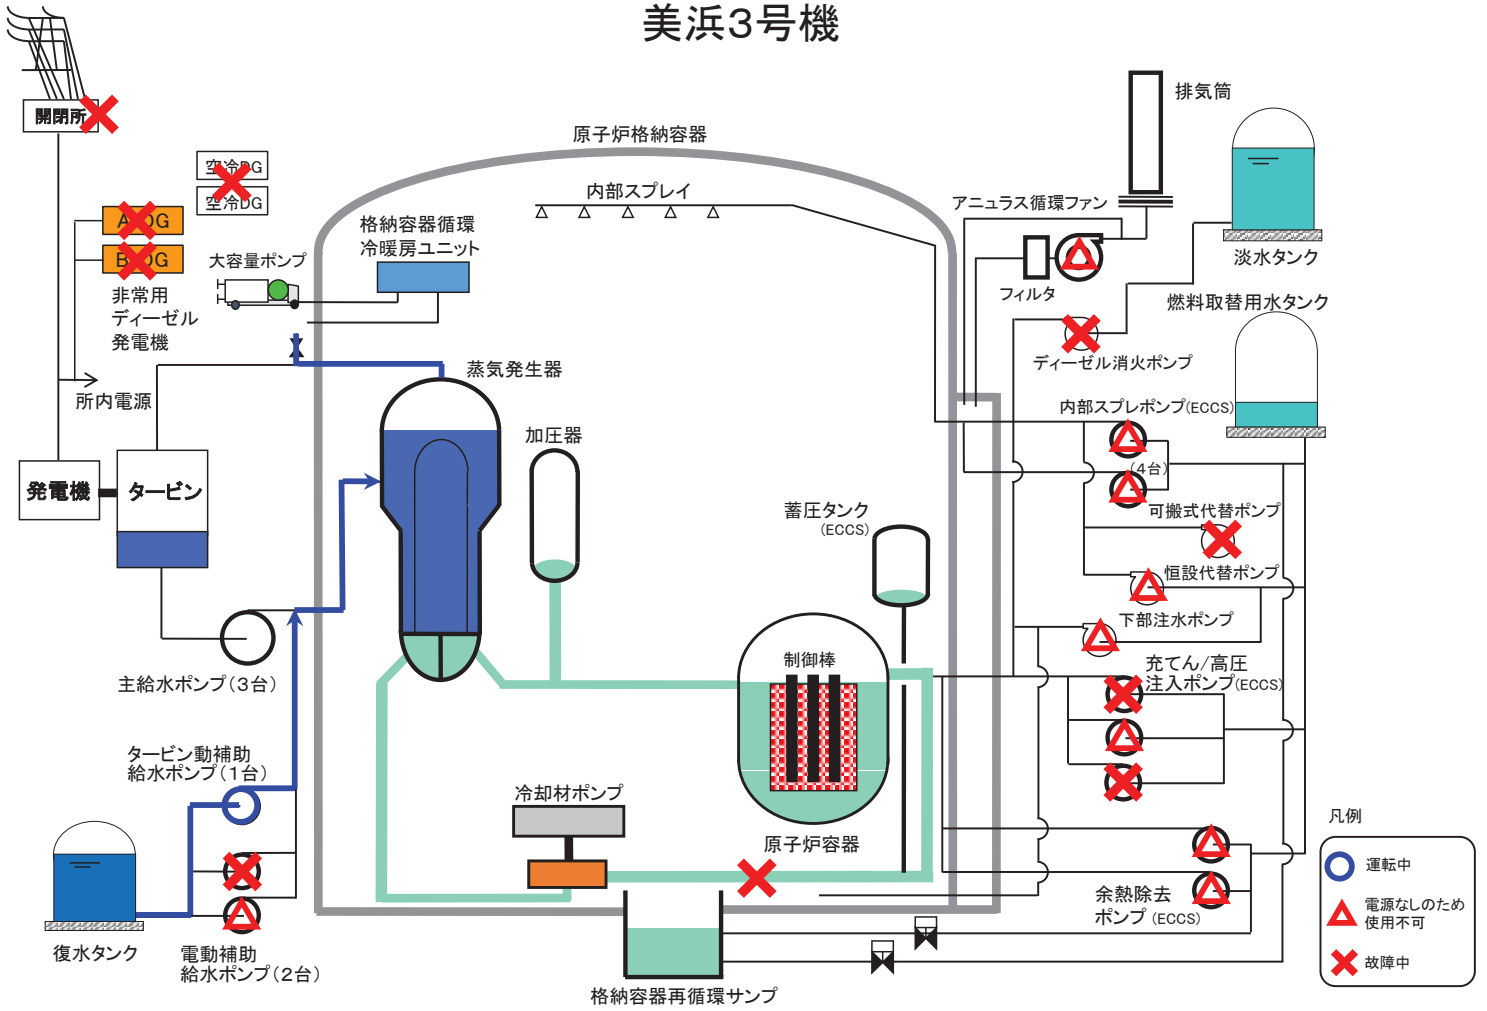

空冷式ディーゼル発電機

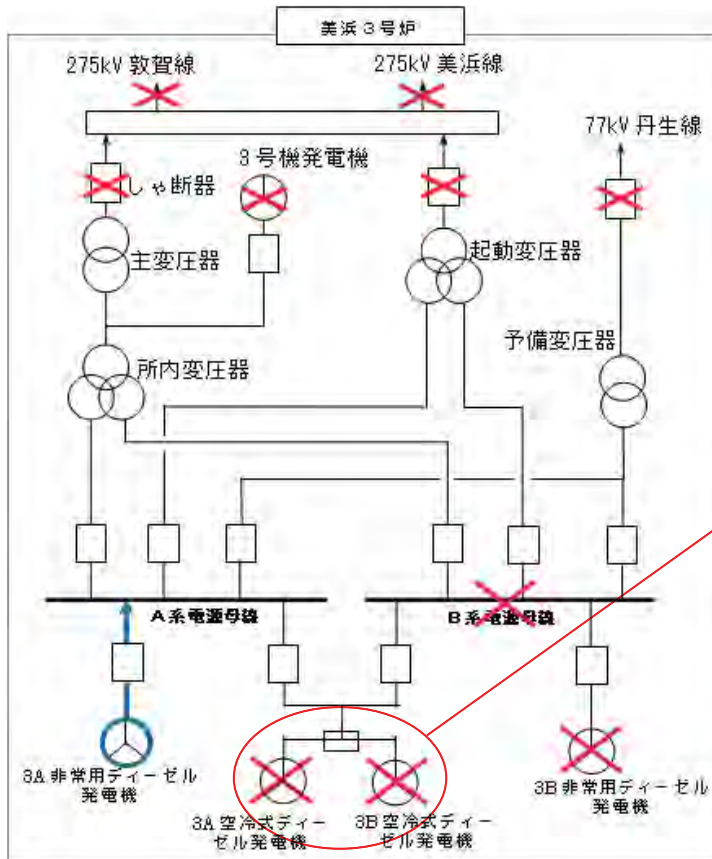

空冷式ディーゼル発電機




大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却



① 大容量ポンプ
(屋外)




② 水中ポンプ用ホース取付け
(屋外)

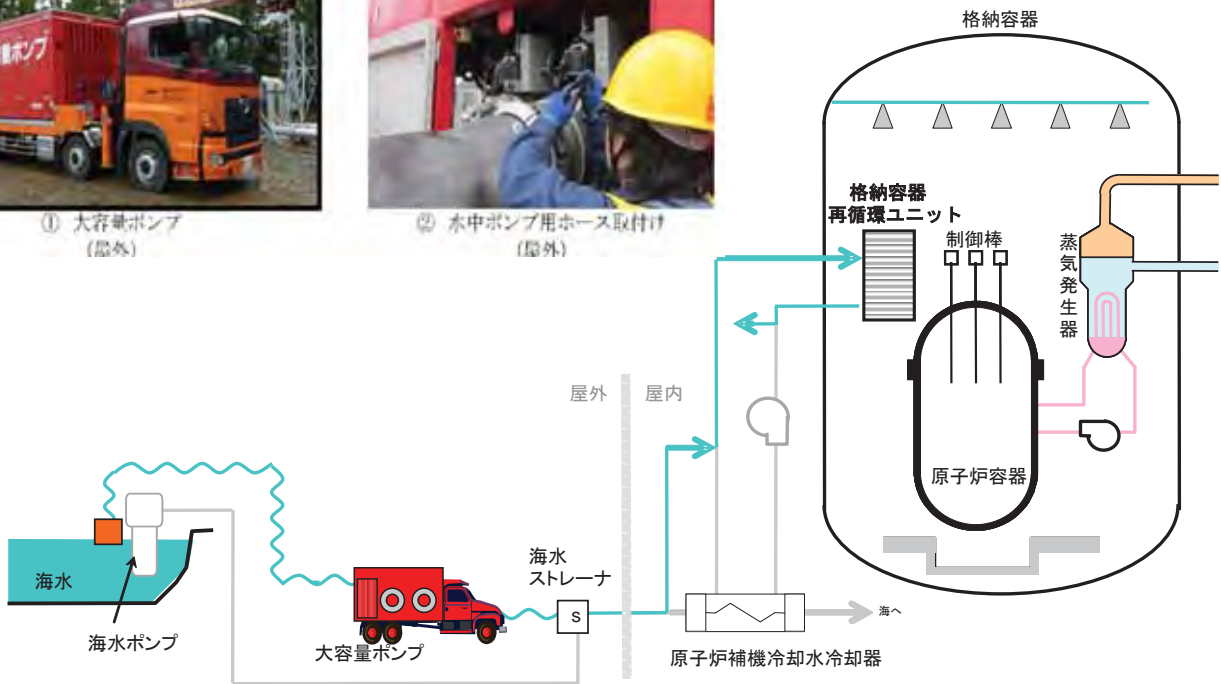

O I L 2における一時移転等の防護措置の実施に関する資料

訓練

- 美浜町美浜東小学校区住民は福井県**おおい町・高浜町**の避難先へ一週間程度以内に一時移転を実施。
- 一時移転に際しては、配布対象住民等に緊急配布所（一時集合場所）又は避難退域時検査場所で安定ヨウ素剤の配布を実施。
- 自家用車で避難できない住民は、徒歩等で各一時集合場所に集まり、県が配車した車両（バス）で一時移転を実施。

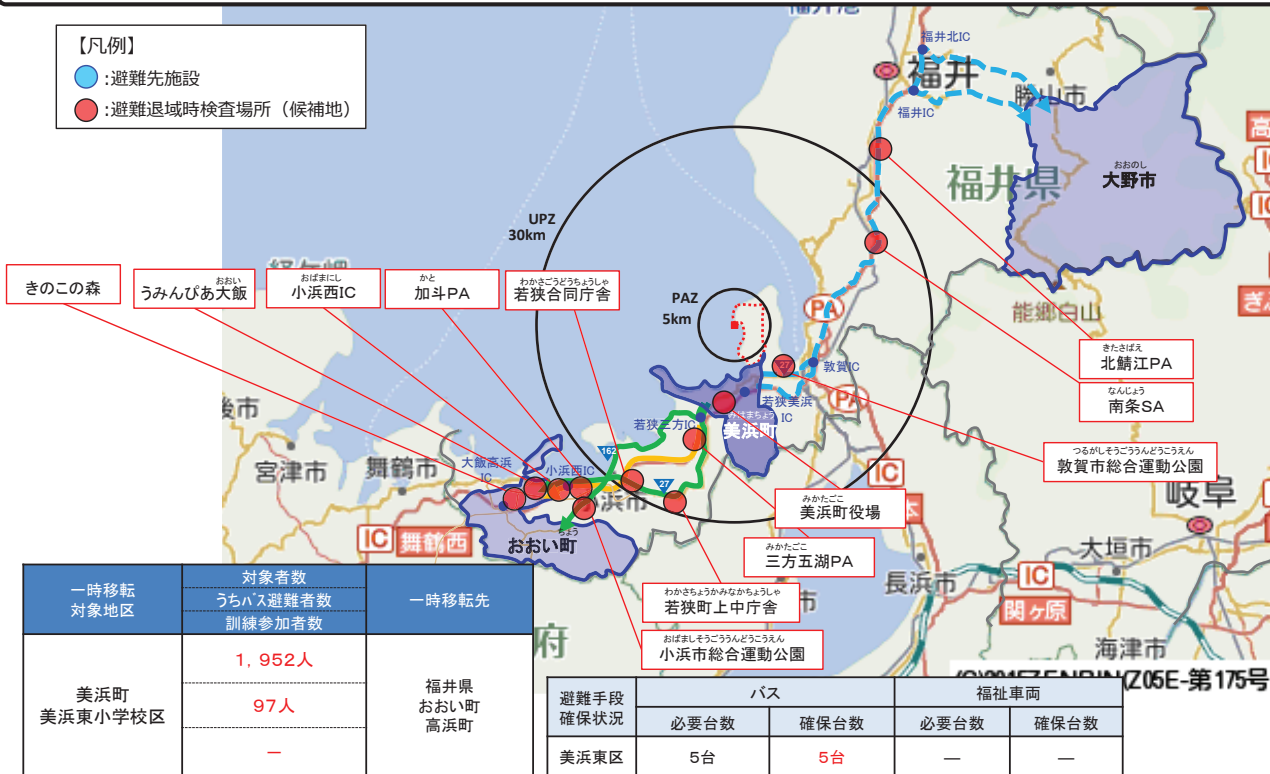

O I L 2における一時移転等の防護措置の実施に関する資料

訓練

- 敦賀市常宮小学校区、中郷小学校区住民は奈良県の避難先へ一週間程度以内に一時移転を実施。
- 一時移転に際しては、配布対象住民等に緊急配布所（一時集合場所）又は避難退域時検査場所で安定ヨウ素剤の配布を実施。
- 自家用車で避難できない住民は、徒歩等で各一時集合場所に集まり、県が配車した車両（バス）で一時移転を実施。

