


# 避難退域時検査・除染フロー（イメージ）


<避難退域時検査の場所> 30km圏の境界周辺の避難経路に面する場所等

・指定箇所検査 ~ 6,000cpmを基準とした簡易検査  
 ・確認検査 ~ 指定箇所検査で基準を超えた場合に行う検査。OIL4を超えた場合は除染を行う。

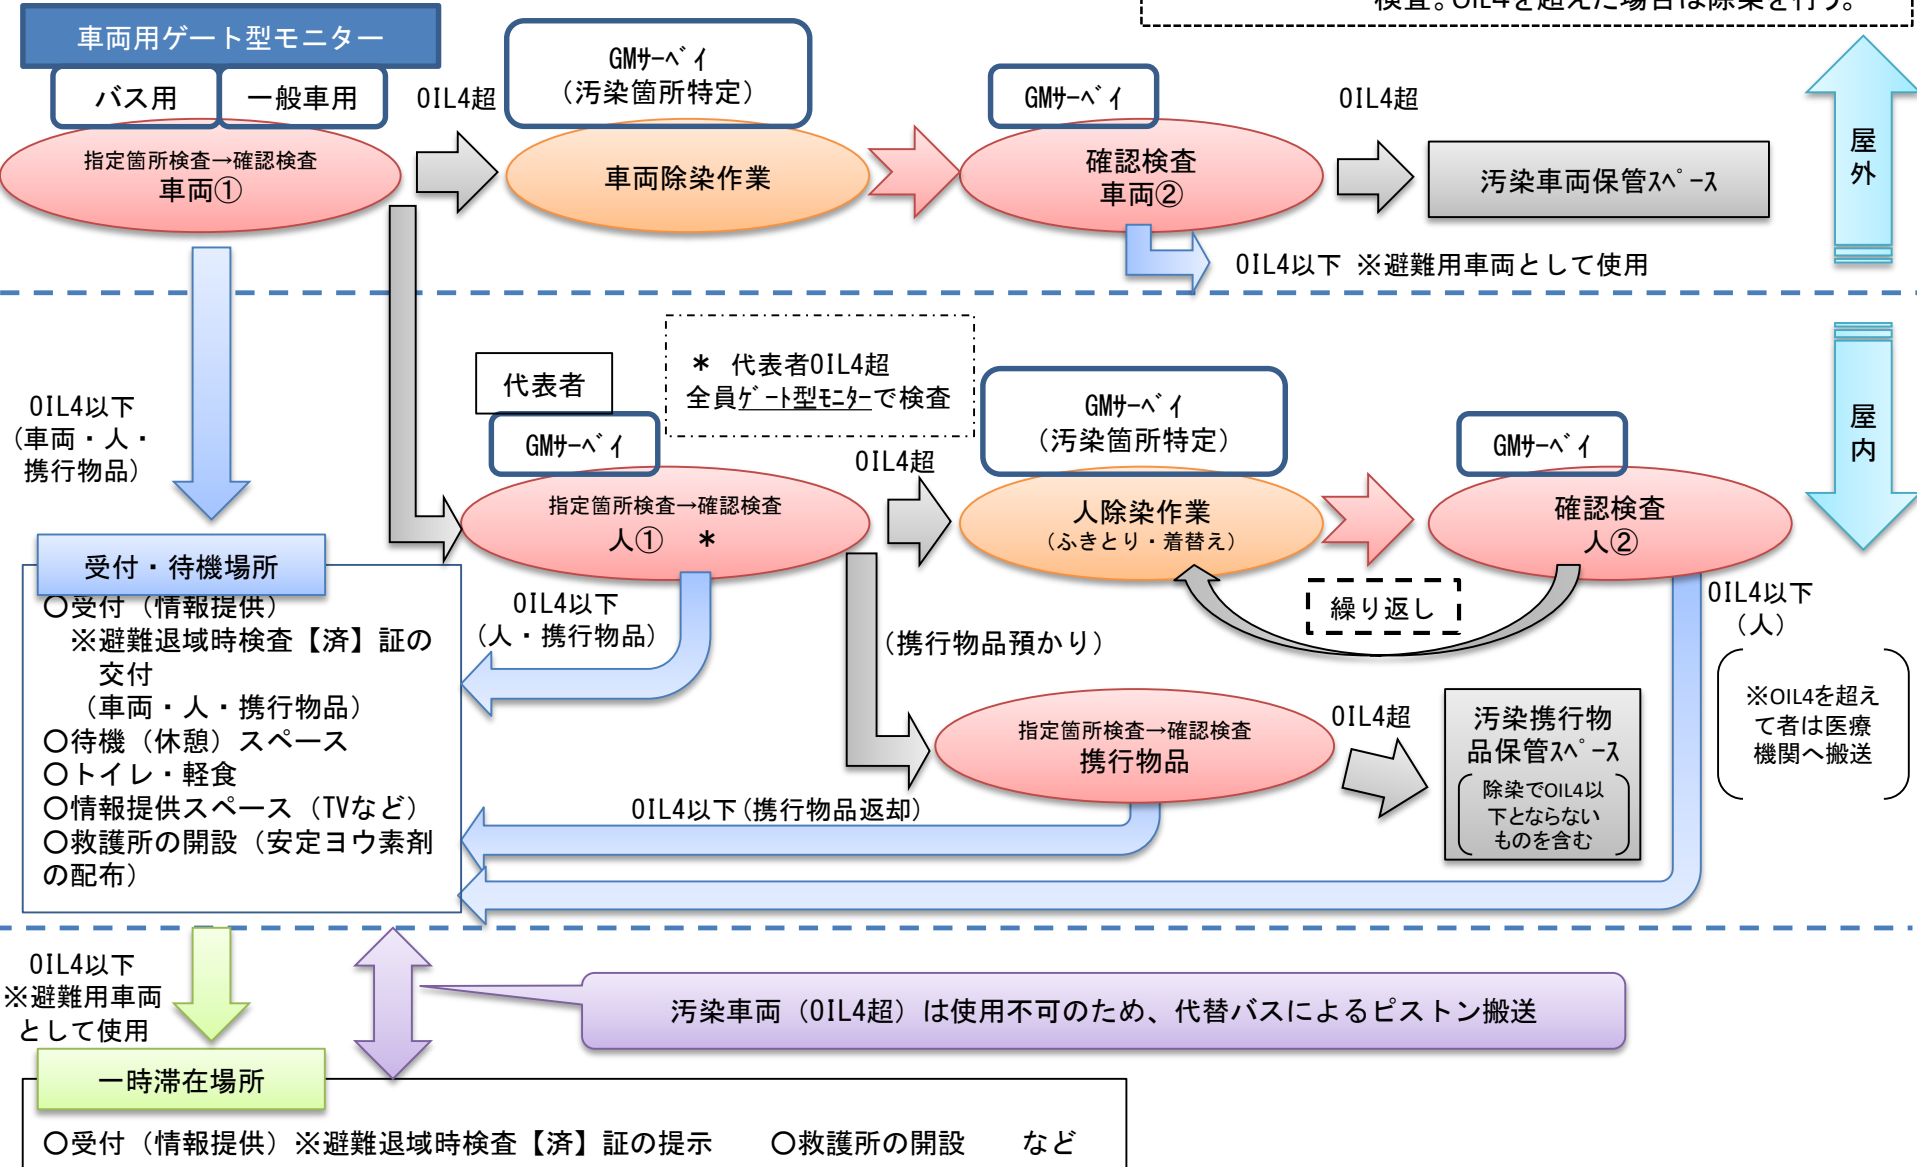

### 緊急被ばく医療活動フロー(たたき台)

**緊急事態応急対策**

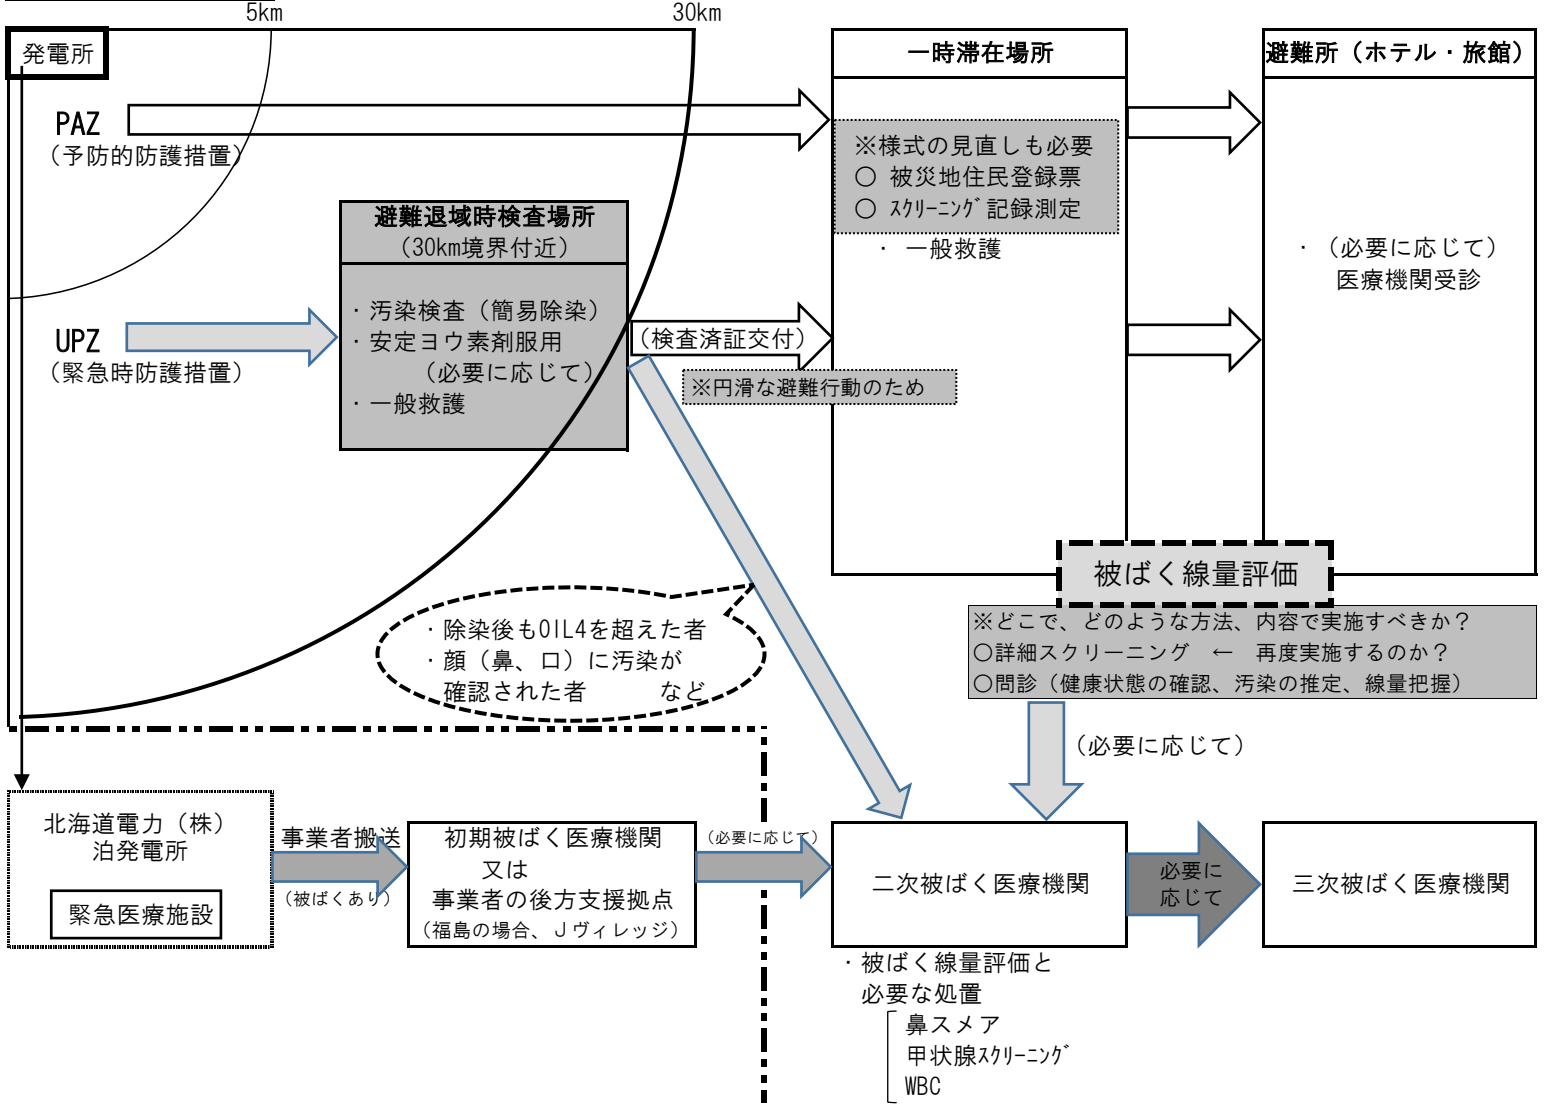

**中長期対策**

※事故後の健康調査【検討項目】

- 対象者** UPZ全住民 (PAZを含む)  
(放射性物質の拡散状況による)
- 実施機関** 二次被ばく医療機関
- 実施内容** 被ばく評価  
(外部、内部、甲状腺)  
→被ばく線量に応じた健康管理  
(フォローアップ)
- 相談窓口の開設** 保健所  
電話問い合わせ

<福島の場合>

H23.6 から県民健康調査開始  
(長期間に渡る被ばく線量の管理)