

# 1.2. 展開の手引き ～避難退域時検査会場入口・車両待機場所～


展開目安時間：約30分／3人作業  
(組立～運用開始)

## 要員装備

要員	物品
 車両誘導係	 LED誘導棒  LEDベスト

- Point 電子式個人線量計は、同一グループの最も被ばくしやすい者が着用。
- 車両、住民の簡易除染、汚染物質の取り扱いの役割を担う者は、使い捨てがわ、ズボン、帽子等を着用してもよい。

## レイアウト例

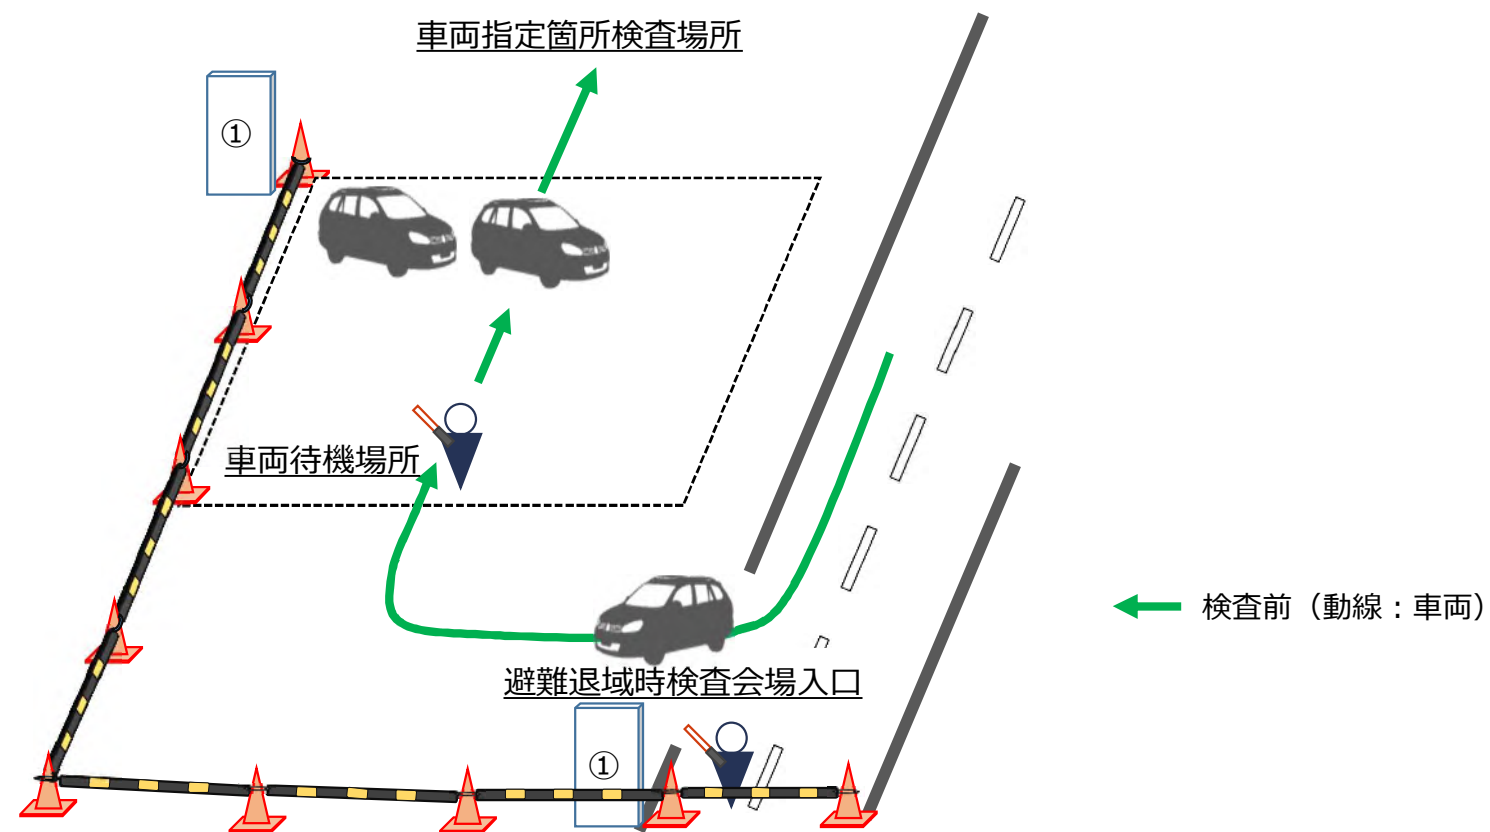

- Point 可能な限り検査会場の出入口を別に設け、導線の交差により汚染が拡大する可能性を防ぐ。
- 必要に応じて、車両の経路を経路誘導コーン等を用いて区分けする。
- 必要に応じて、照明等を設置する。

## 設営資機材



①誘導案内板



⑤経路誘導コーン



②案内板の固定用重り



⑥コーンエイト



③照明



⑦コーンバー



④発電機

## 配置イメージ



避難退域時検査会場入口・車両待機場所



避難退域時検査会場入口